



产品认证证书

产品碳足迹认证

证书编号: CQC25714475782

发证日期: 2025 年 06 月 24 日
有效期至: 2028 年 06 月 23 日

委托人名称 及注册地址	中天电气技术有限公司 如东县河口镇中天路 1 号
制造商名称 及注册地址	中天电气技术有限公司 如东县河口镇中天路 1 号
生产企业名称 及生产地址	中天电气技术有限公司 如东县河口镇中天路 1 号
产品名称和系列、 规格、型号	智算中心电力模组 EP5000 额定输入电压:10kV; 额定电流:4000A; 额定输出电压:415/400/380V; 额定容量:2500kVA
产品标准和技术要求	ISO 14067:2018;T/JSQA 186-2024;GB/T 24067-2024
认证模式	文件评审+初始现场检查+获证后监督
系统边界	摇篮到大门
数据时间边界	2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日
功能单位或声明单位	每套型号为 EP5000 智算中心电力模组, 包括铠装移开式金属封闭开关设备 1 台、低压抽出式开关柜 1 组(含 UPS 电源)、干式电力变压器 1 台
每功能单位产品碳足迹数值	1.90E+05 千克二氧化碳当量/千克二氧化碳当量
产品各阶段碳排放比例	(见附件)

上述产品符合 CQC56-461264-2024 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2025 年 06 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE




产品认证证书

产品碳足迹认证

证书编号: CQC25714475782

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

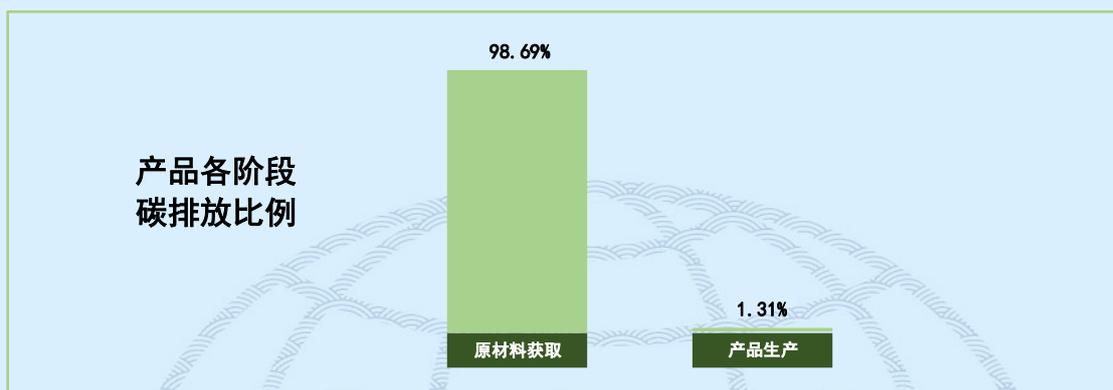

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE